OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7
widok z zewnątrz budynku	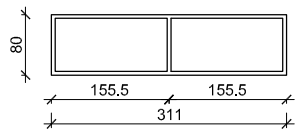					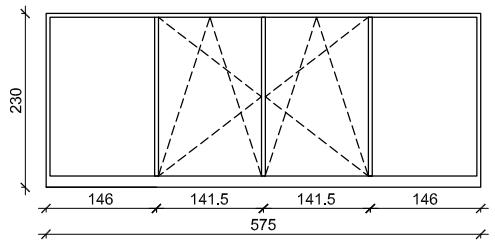	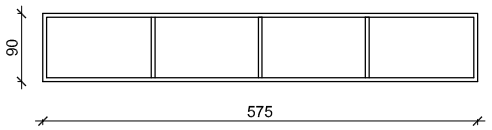
wymiary w świetle otworu	311x80	145x150	200x90	460x80	318x80	575x230	575x90
PRZYZIEMIE	1	1	1	-	-	-	-
I PIĘTRO	-	-	-	1	1	-	-
II PIĘTRO						1	4
razem:	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	4 szt.
uwagi	- system profili aluminiowych z wielokomorową przekładką termiczną - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - kolor ciemnoszary RAL 7015- wypełnienie: szyby zespolone - dwukomorowe, szkło bezpieczne P2 - współczynnik U max = 0,9 W/(m2·K)	- system profili aluminiowych z wielokomorową przekładką termiczną - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm, skrzydła oklennego 86mm - kolor ciemnoszary RAL 7015- wypełnienie: szyby zespolone - dwukomorowe, szkło bezpieczne P2 - współczynnik U max = 0,9 W/(m2·K)		- system profili aluminiowych z wielokomorową przekładką termiczną - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm, skrzydła okiennego 86mm - kolor ciemnoszary RAL 7015 - wypełnienie: szyby zespolone - dwukomorowe, szkło bezpieczne P2 - współczynnik U max = 0,9 W/(m2·K)		- system profili aluminiowych z wielokomorową przekładką termiczną - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm, skrzydła 86mm - kolor ciemnoszary RAL 7015 - wypełnienie: szyby zespolone - dwukomorowe, szkło bezpieczne P2 - współczynnik U max = 0,9 W/(m2·K)	- system profili aluminiowych z wielokomorową przekładką termiczną - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm, skrzydła 86mm - kolor ciemnoszary RAL 7015 - wypełnienie: szyby zespolone - dwukomorowe, szkło bezpieczne P2 - współczynnik U max = 0,9 W/(m2·K) - elementy aluminiowe zabezpieczone dla C-4 (korozyjne środowisko hali basenowej)

OZNACZENIE	O8	O9	O10	żaluzje zewnętrzne - dla okien O9, O10	O11	O12
widok z zewnątrz budynku	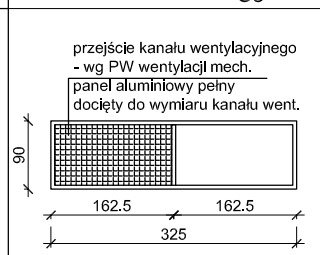	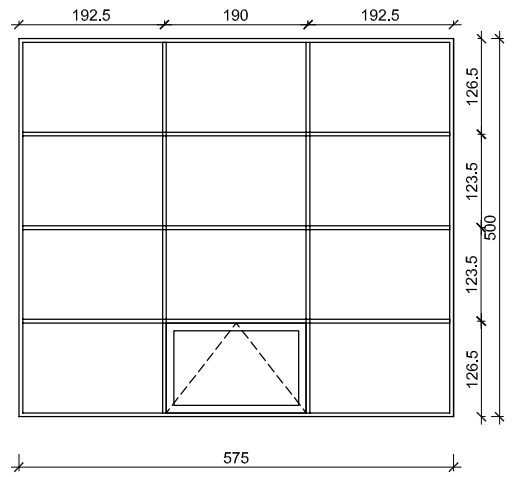	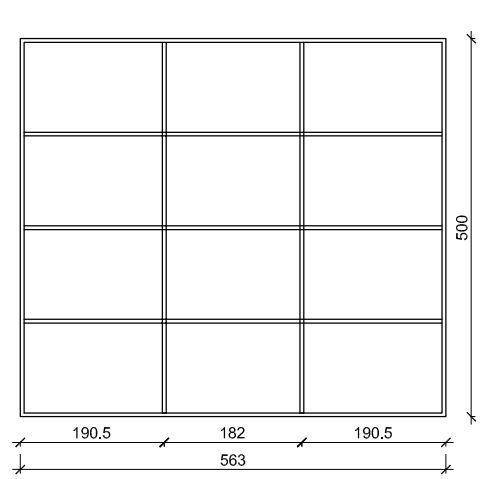		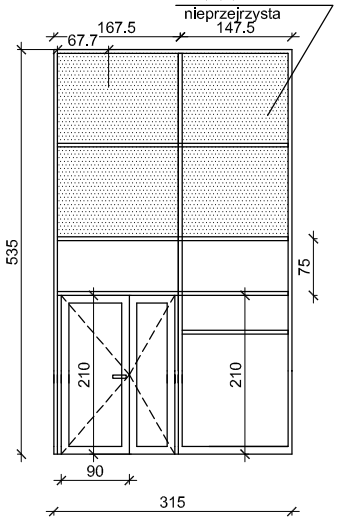	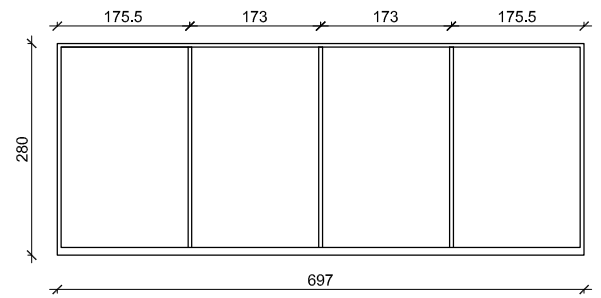
wymiary w świetle otworu	325x90	575x500	563x500		315x535 (skrzydla drzwi 90+60/210)	697x280
I PIĘTRO	-	4	1		1	1
II PIĘTRO	1	-	-		-	-
razem:	1 szt.	4 szt.	1 szt.		1 szt.	1 szt.
uwagi	- system profili aluminiowych z wielokomorową przekładką termiczną - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm, skrzydła 86mm - kolor ciemnoszary RAL 7015 - wypełnienie: szyby zespolone - dwukomorowe, szkło bezpieczne P2 - współczynnik U max = 0,9 W/(m2·K) - elementy aluminiowe zabezpieczone dla C-4 (korozyjne środowisko hali basenowej)	**ściana fasadowa aluminiowa** system słupowo rygłowy o szerokość słupa/ rygla 52mm, szerokość listwy maskującej słupa/rygla 51mm, głębokość listwy maskującej słupa/rygla 21mm/14mm, głębokość konstr. słupa/rygla na podstawie obliczeń statycznych, w kolorze ciemnoszarym RAL 7015, współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Umax =0,9 (W/m² K), kwatery nieprzejrzyste - wewnętrzna szyba emaliowana , kolor RAL 7015 szkło bezpieczne P2, przeciwsłoneczne o neutralnym zabarwieniu i niskiej refleksyjności, - elementy aluminiowe zabezpieczone dla C-4 (korozyjne środowisko hali basenowej) **uwaga : 1 szt. okna o9 w klasie EI 60 (bez kwatery uchylnej)**		osłony przeciwsłoneczne o przekroju eliptycznym z profili aluminiowych, lakierowanych w kolorze ciemnoszarym RAL 7015, nachylone pod kątem 45°, szerokość profila 200mm, grubość 36,5mm rozstaw w pozlomie co 300mm	**ściana fasadowa aluminiowa** system słupowo rygłowy o szerokość słupa/ rygla 52mm, szerokość listwy maskującej słupa/rygla 51mm, głębokość listwy maskującej słupa/rygla 21mm/14mm, głębokość konstr. słupa/rygla na podstawie obliczeń statycznych, w kolorze ciemnoszarym RAL 7015, współczynnik przenikania ciepła Umax =0,9 (W/m² K), szkło bezpieczne przeciwsłoneczne kwatery nieprzejrzyste - wewnętrzna szyba emaliowana ,kolor RAL 7015 fasada EI 60 , drzwi bezklasowe, z samozamykaczem	**ściana fasadowa aluminiowa** system słupowo rygłowy o szerokość słupa/ rygla 52mm, szerokość listwy maskującej słupa/rygla 51mm, głębokość listwy maskującej słupa/rygla 21mm/14mm, głębokość konstr. słupa/rygla na podstawie obliczeń statycznych, w kolorze ciemnoszarym RAL 7015, współczynnik przenikania ciepła Umax =0,9 (W/m² K), okno stałe, szkło bezpieczne, przeciwsłoneczne

UWAGA !

1.Wymiary otworów sprawdzić po wykonaniu prac budowlanych.
2. Podane wymiary skrzydeł drzwi są wymiarami w świetle przejścia, nie mogą być zawężane elementami konstrukcji .
3.Klamki - kolor srebrny satyna

"MWM" Sp. z o.o. Sp.K. GLIWICE
Biuro Projektów ul. Grottgera 35, 44-100 Gliwice
tel/fax 032 279 05 48 e-mail: biuro@mwm.pl

Inwestycja (nazwa i adres)
48-340 GŁUCHOŁAZY, UL. MONIUSZKI,
DZ. NR 1273, 1275, 1246/2, 1233/1 , 1271, 1270, 1269, 1268, 1234/8, 1246/3, 1228/2 OBR. GŁUCHOŁAZY

Inwestor (nazwa i adres)
GMINA GŁUCHOŁAZY
RYNEK 14 , 48-340 GŁUCHOŁAZY

Tytuł projektu: PROJEKT WYKONAWCZY - ZADANIE II

Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE OKIEN

Oznaczenie projektu				Kolejny nr rysunku			Data	Skala
Nr zlecenia/KT	Stadium	Branza	Nr kolejny	Arkusz	Zmiana		06.2019	1:100
KT-284	PW	AB	12					

Autor/Projektant	Autor/Projektant	Opracował	Sprawdzający
	mgr inż. arch. ANNA PRZYBYŁA upr.bud.nr 5/08/SLOKK	mgr inż. arch. ANNA PRZYBYŁA upr.bud.nr 5/08/SLOKK	

WŁAŚCICIELEM PRAW DO NINIEJSZEGO RYSUNKU JEST PRZEDSIĘBIORSTWO "MWM" Sp. z o.o. w Gliwicach
PUBLIKOWANIE, POWIELANIE I WPROWADZANIE ZMIAN BEZ PISEMNEJ ZGODY JEST ZABRONIONE